



Istniejąca studnia wodomierzowa na dz. nr 2323 przy ul. Przemysłowej
w Łęcznej

LEGENDA

- 1. Wodomierz Js 25 mm mokrobieżny
- 2. Konsola wodomierza d=25mm
- 3. Zawór przelotowy d=32 mm
- 4. zawór antyskażeniowy EA d=32 mm
- 5. Uchwyt dla rury d=32 mm (z podporą)
- 6. Trójnik oc. d=40/32
- 7. Złączka PE/st 50/32 mm gw.
- 8. Drabinka z rur d=25 mm

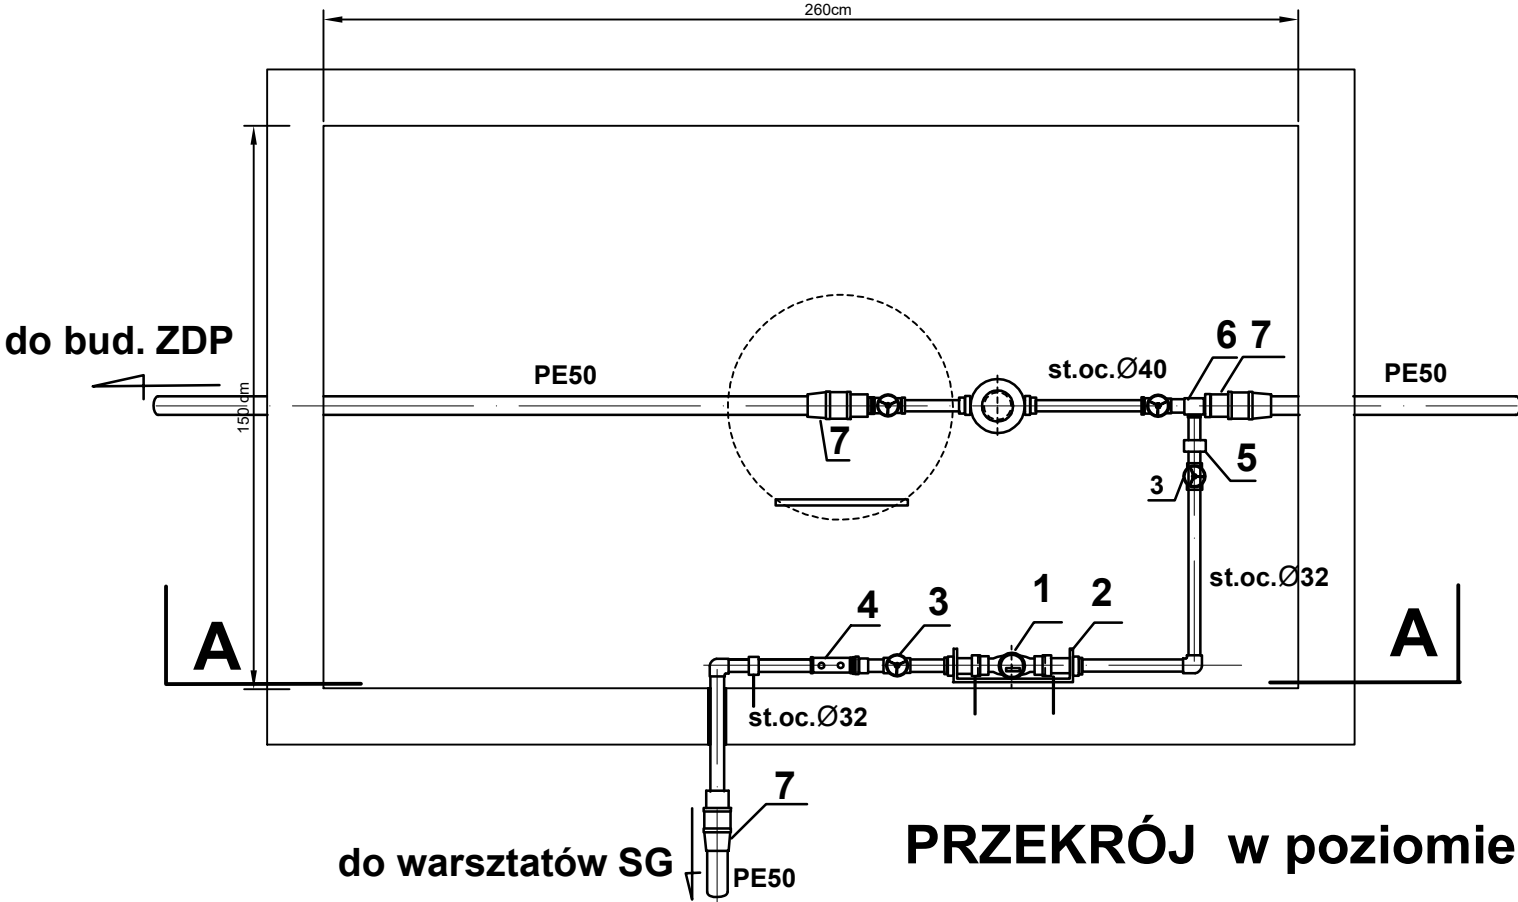

Nazwa inwestycji:			Nazwa rysunku		
Przyłącze wod-kan do budynku warsztatu Szkoły Górniczej			Włączenie przyłącza w istniejącej Studni Wod.		
			Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Branża:	sanitarna	Projektant	imgr inż Zenon Misztal	1817/Lb/92	
Nazwa Biura: PROINSTAL s.c. ZP-UB 20-701 Lublin ul. Nałęczowska 25		Sprawdzający	XXXXXXXXXXXXXXXX		
		Opracował:	mgr inż. Ewa Paryż		
		Nr tomu:	Data opracowania: 23.06.2016r	Skala rysunku: 1:20	Nr rys.: 5